


施設利用者アンケート 公園水泳プール集計結果

- 1 施設名 馬掘海岸公園、湘南鷹取5丁目第2公園、根岸公園、浦賀7丁目公園、久里浜公園、長沢村岡公園、富浦公園
- 2 回答者数 259人
- 3 集計結果 下記のとおり


(1) 職員の接遇について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	232	94	20	18	0	364
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	96	33	2	3	1	135
根岸公園水泳プール	29	10	1	0	0	40
浦賀7丁目公園水泳プール	113	7	0	0	0	120
久里浜公園水泳プール	24	24	0	0	0	48
長沢村岡公園水泳プール	217	16	3	0	0	236
富浦公園水泳プール	68	23	0	0	1	92
計	779	207	26	21	2	1,035

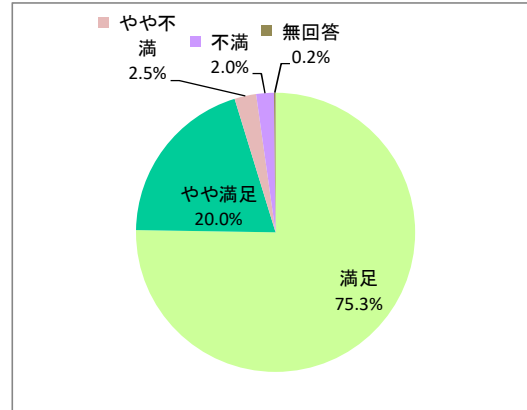


(2) 監視員について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	115	56	3	8	0	182
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	49	15	2	1	1	68
根岸公園水泳プール	15	3	2	0	0	20
浦賀7丁目公園水泳プール	55	5	0	0	0	60
久里浜公園水泳プール	19	5	0	0	0	24
長沢村岡公園水泳プール	110	7	1	0	0	118
富浦公園水泳プール	39	7	0	0	0	46
計	402	98	8	9	1	518

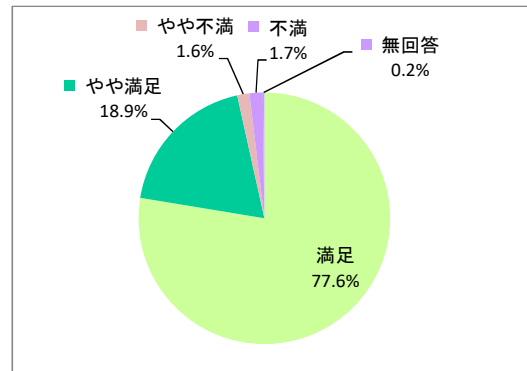

(3) 施設の管理等について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	174	121	46	21	2	364
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	92	34	8	2	0	136
根岸公園水泳プール	20	15	3	0	0	38
浦賀7丁目公園水泳プール	85	34	0	0	1	120
久里浜公園水泳プール	15	21	12	0	0	48
長沢村岡公園水泳プール	176	45	14	1	0	236
富浦公園水泳プール	41	46	2	1	2	92
計	603	316	85	25	5	1,034

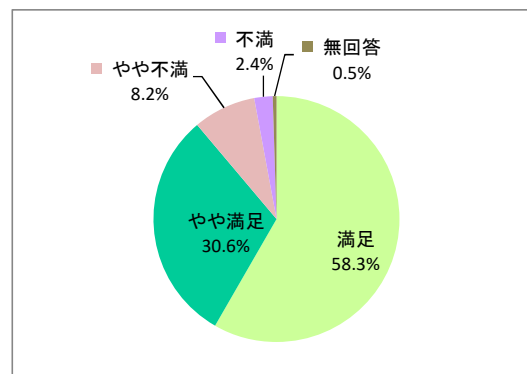

(4) 全体の印象について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	52	24	2	5	8	91
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	21	10	1	1	1	34
根岸公園水泳プール	6	3	1	0	0	10
浦賀7丁目公園水泳プール	28	2	0	0	0	30
久里浜公園水泳プール	5	6	1	0	0	12
長沢村岡公園水泳プール	47	11	0	0	1	59
富浦公園水泳プール	15	6	0	0	2	23
計	174	62	5	6	12	259

