


施設利用者アンケート 公園水泳プール集計結果

- 1 施設名 馬掘海岸公園、湘南鷹取5丁目第2公園、根岸公園、浦賀7丁目公園、久里浜公園、長沢村岡公園、富浦公園
 2 回答者数 298人
 3 集計結果 下記のとおり


(1) 職員の接遇について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	158	164	10	4	0	336
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	73	12	4	7	0	96
根岸公園水泳プール	196	27	8	1	0	232
浦賀7丁目公園水泳プール	81	3	0	0	0	84
久里浜公園水泳プール	63	32	10	1	0	106
長沢村岡公園水泳プール	218	20	0	0	0	238
富浦公園水泳プール	42	53	1	0	0	96
計	831	311	33	13	0	1,188

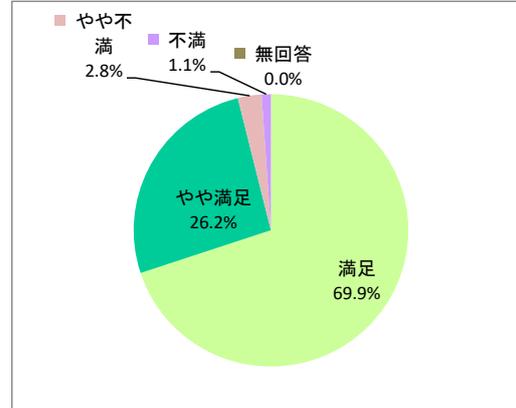


(2) 監視員について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	99	68	1	0	0	168
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	38	5	5	0	0	48
根岸公園水泳プール	99	12	1	2	2	116
浦賀7丁目公園水泳プール	42	0	0	0	0	42
久里浜公園水泳プール	36	18	0	0	0	54
長沢村岡公園水泳プール	110	8	0	0	2	120
富浦公園水泳プール	17	31	0	0	0	48
計	441	142	7	2	4	596

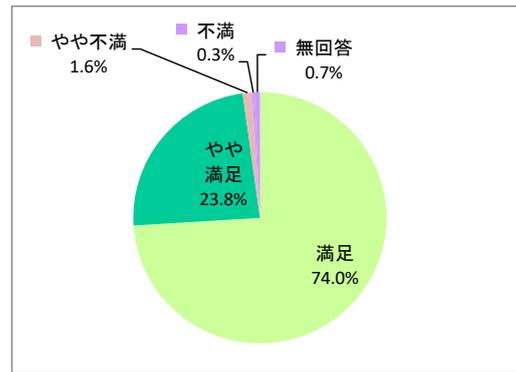

(3) 施設の管理等について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	115	179	30	11	1	336
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	67	20	8	1	0	96
根岸公園水泳プール	143	65	22	1	1	232
浦賀7丁目公園水泳プール	68	15	0	0	1	84
久里浜公園水泳プール	50	34	20	2	2	108
長沢村岡公園水泳プール	174	53	5	0	8	240
富浦公園水泳プール	17	75	4	0	0	96
計	634	441	89	15	13	1,192

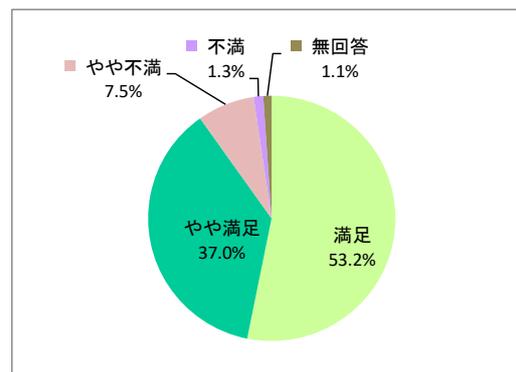

(4) 全体の印象について

	満足	やや満足	やや不満	不満	無回答	計
	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数	回答者数
馬掘海岸公園水泳プール	49	30	2	0	3	84
湘南鷹取5丁目第2公園水泳プール	19	3	0	0	2	24
根岸公園水泳プール	41	14	2	0	1	58
浦賀7丁目公園水泳プール	20	1	0	0	0	21
久里浜公園水泳プール	12	10	5	0	0	27
長沢村岡公園水泳プール	45	10	0	0	5	60
富浦公園水泳プール	4	20	0	0	0	24
計	190	88	9	0	11	298

